



# TABLICA TA

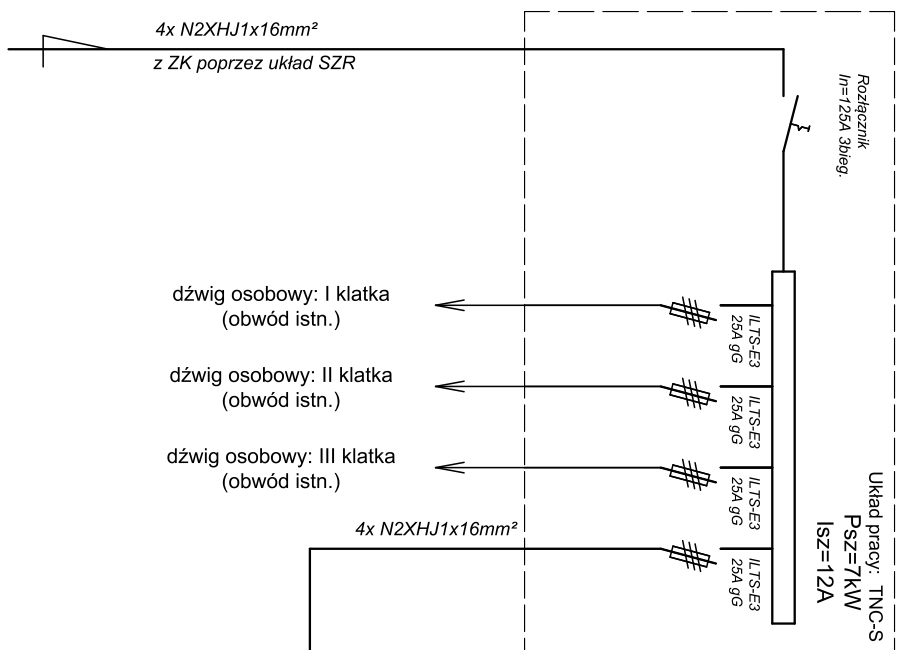

## TABLICA TA-2

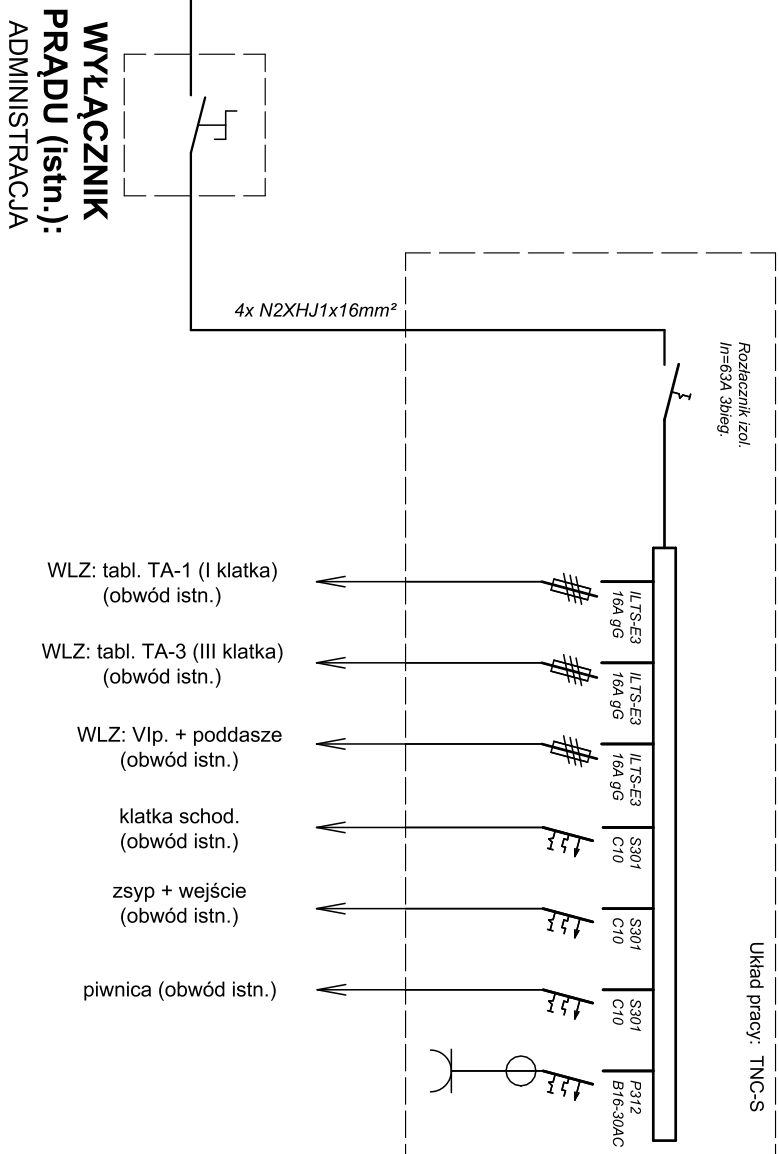

UWAGI:

1. Istn. tablicę administracyjną TA i TA-2 należy przebudować jak na rysunku nr 12
2. Istniejące obwody należy przepięć na proj. zabezpieczenia modułowe.
3. Wymienić WLZ do tablicy zgodnie ze schematem na rysunku nr 3
4. Układ sieci: TNC-S.

Projekt Budowlano-Wykonawczy				Skala:	
Nazwa i adres obiektu: Remont i przebudowa wewnętrznej instalacji zasilającej WLZ w budynku wielorodzinnym przy ulicy Okulickiego 8 w Sławowej Woli. obr. 1 Centrum, jedn. ewid. 181801_1 Sławska Wola				Branża: Elektryczna	
Nazwa rysunku: TABLICA TA+TA-2. SCHEMAT INSTALACJI				Nr rys.:	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:		
Projektant	mgr inż. Andrzej Latawiec	PDK0076/POOE/05 spec. sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		9	
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Rolek	PDK0074/POOE/05 spec. sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		Data: lipiec 2018	